

JAGA OXYGEN REFRESH UNITS

Bedieningshandleiding OXRE.015 / OXRE.020 / OXRU.015 / OXRU.020

BEDIENING VAN HET TOESTEL


De bediening gebeurt via het 'MODE'-knopje aan de linkerkant van het bedieningspaneel.
Dit is niet van toepassing bij type C2/C5.

WERKINGSSIGNALLEN

Kleur van LED	Groen
LED actieve stand knippert langzaam	Manuele bedieningsstand - Aanduiding stand
LED knippert niet	Automatische bedieningsstand (C3/C4)
LED actieve stand knippert snel	Filterindicatie (zie verder - MELDINGEN)
'MODE'-knop knippert snel	Vorstbeveiliging


AANZETTEN VAN HET TOESTEL

10 seconden

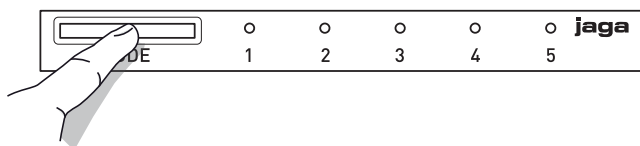

UITSCHAKELEN VAN HET TOESTEL

10 seconden*

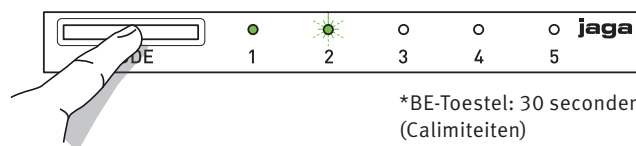


MANUELE BEDIENING

Via de manuele bediening kan de ventilator ingesteld worden in 5 standen:


0%
NL, ES, UK, D1




MIN. %
BE, D2



Manueel verhogen van stand: Kort drukken

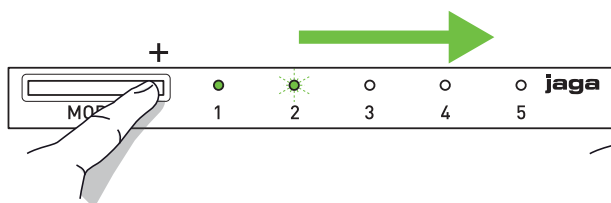


Manueel verlagen van stand: Kort drukken

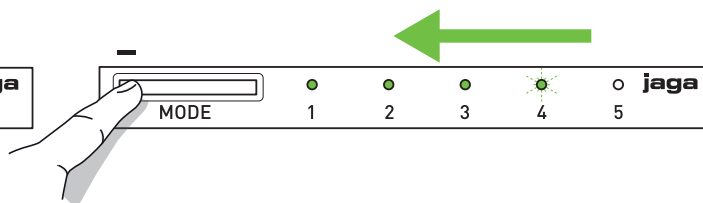

VAN MANUELE NAAR AUTOMATISCHE BEDIENING (C3 / C4)

LEDS geven ventilatieniveau i.f.v. de gemeten luchtkwaliteit aan.

3 seconden

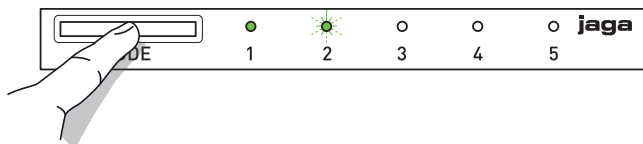

0%
NL, ES, UK, D1




MIN. %
BE, D2



MELDINGEN / FOUTCODES


LED van geactiveerde stand knippert snel > Filterindicatie

Vb. de actieve stand: STAND 3




ACTIE 01: Vervang de filter (zie: Vervangen van filter)
Voor meer informatie: zie infofiche

ACTIE 02: Na het vervangen van de filter dient de 'tjidsklok' van de filter **gereset** te worden:

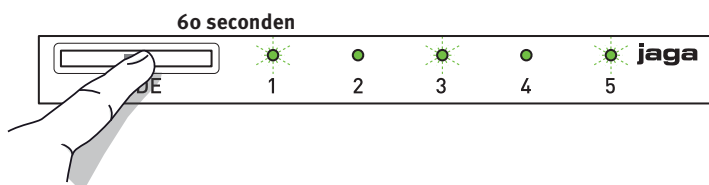


LED '1' knippert > probleem met T-sensor "WATER"




ACTIE: Controleer of de sensor aangesloten is. Indien nodig vervang sensor (zie: Vervangen van T-sensor)

LED '2' knippert > probleem met T-sensor "RUIMTE"




ACTIE: Controleer of de sensor aangesloten is. Indien nodig vervang sensor (zie: Vervangen van T-sensor)

LED '3' knippert > probleem met T-sensor "LUCHT"




ACTIE: Controleer of de sensor aangesloten is. Indien nodig vervang sensor (zie: Vervangen van T-sensor)

LED '4' knippert > communicatieprobleem met CO2-sensor



ACTIE: Controleer of de sensor aangesloten is. Indien nodig vervang sensor (zie: Vervangen van CO2-sensor)

LED '5' knippert > CO2-sensor is niet aangesloten



ACTIE: Controleer of de sensor aangesloten is. Indien nodig vervang sensor (zie: Vervangen van CO2-sensor)

ALGEMEEN: voor het vervangen van onderdelen, gelieve de servicehandleiding te raadplegen.
Indien aanhoudende meldingen, contacteer uw installateur of verdeler.

WWW.
THE RADIATOR FACTORY
.COM

Jaga N.V., Verbindingslaan z/n, B-3590 Diepenbeek
Tel.: +32 (0)11 29 41 11, Fax: +32 (0)11 32 35 78, info@jaga.be

27200.23200082 - September 21, 2017 10:38 AM - Jaga N.V.